Инструкция к пульту
GREE Y512 для
кондиционера

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

6.2 Управление кондиционером при помощи инфракрасного пульта ДУ

При управлении с инфракрасного пульта необходимо направить его на приемник сигнала проводного пульта.

Требования при управлении:

- **Убедитесь в отсутствии преград между приемником и пультом дистанционного управления.**
- **Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 10 м.**
- **Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления.**
- **Не располагайте пульт дистанционного управления в местах прямого попадания солнечных лучей.**
- **Расстояние от пульта до телевизионной и аудиоаппаратуры должно быть не менее 1 м.**

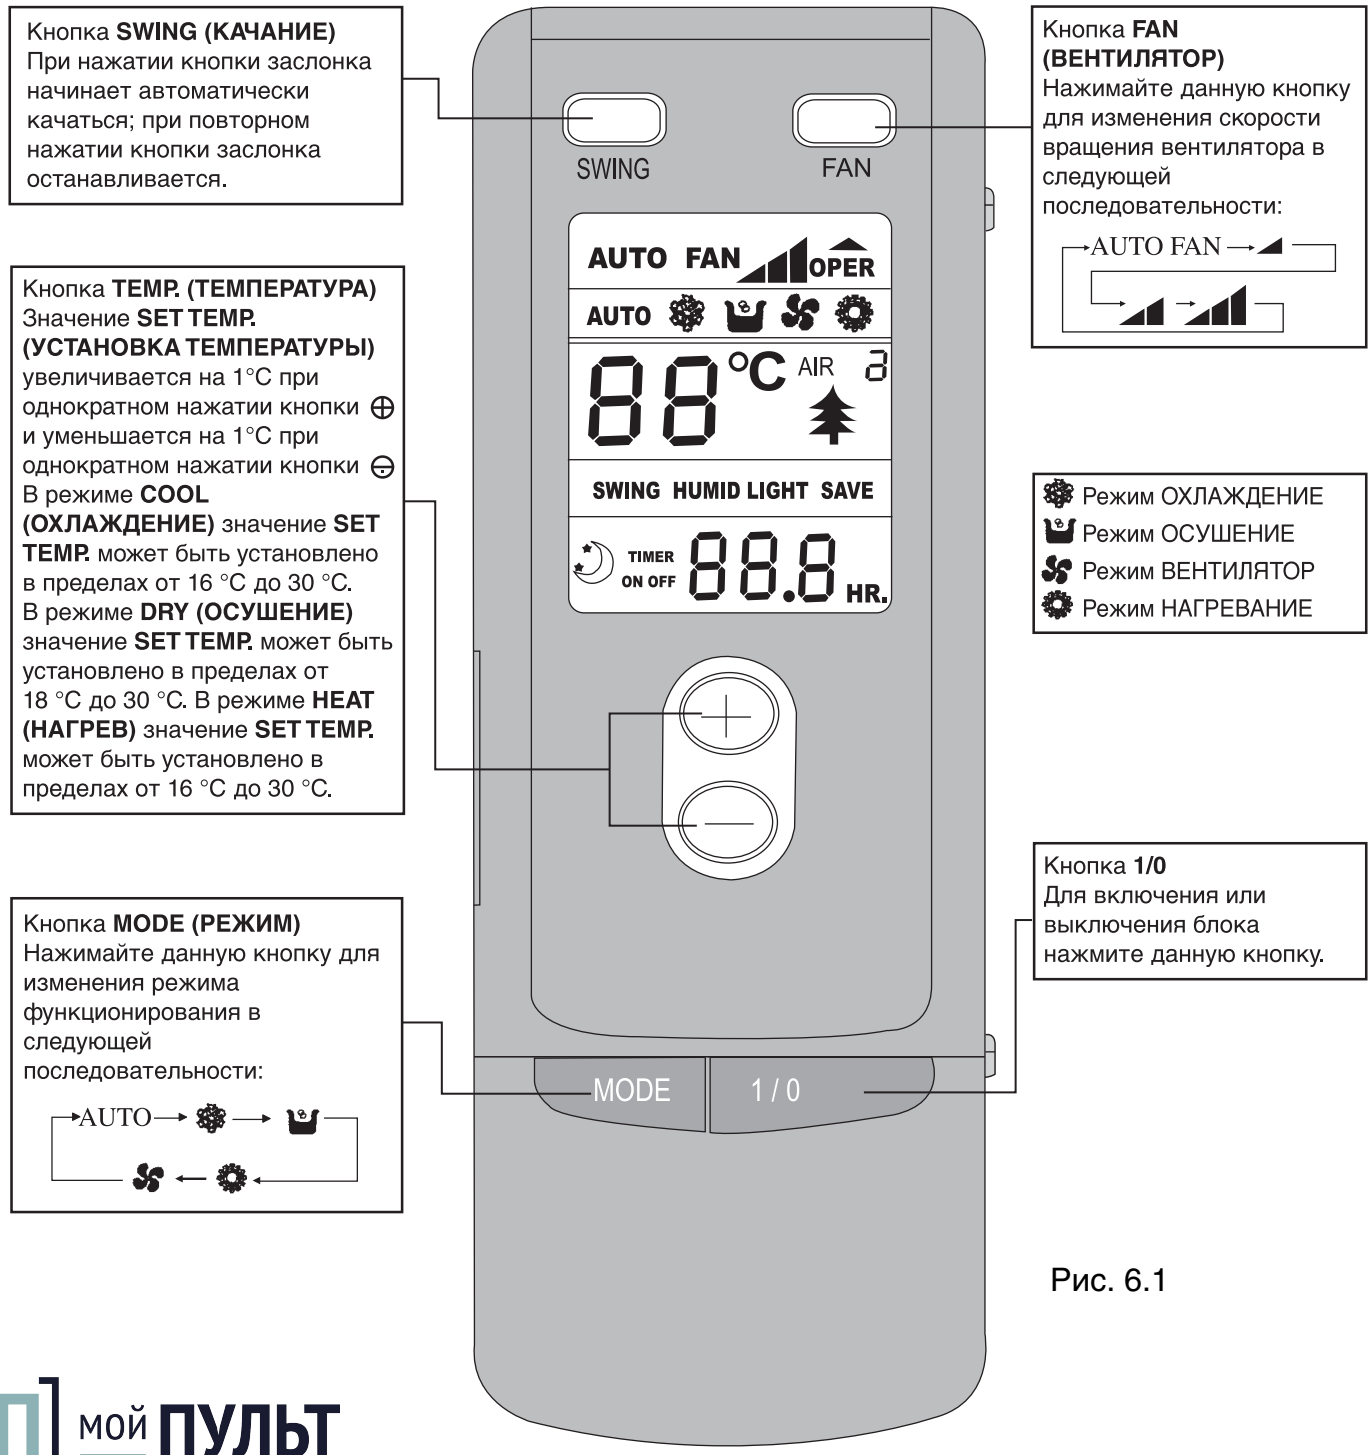

Рис. 6.1

Пульт дистанционного управления (Откройте крышку)

- **Данный тип пульта дистанционного управления представляет собой новый вид токового контроллера. Описание некоторых кнопок и знаков индикации на дисплее пульта, не используемых для данного кондиционера, опускается.**
- **Нажатие неупомянутых кнопок не будет влиять на работу блока в нормальном режиме.**

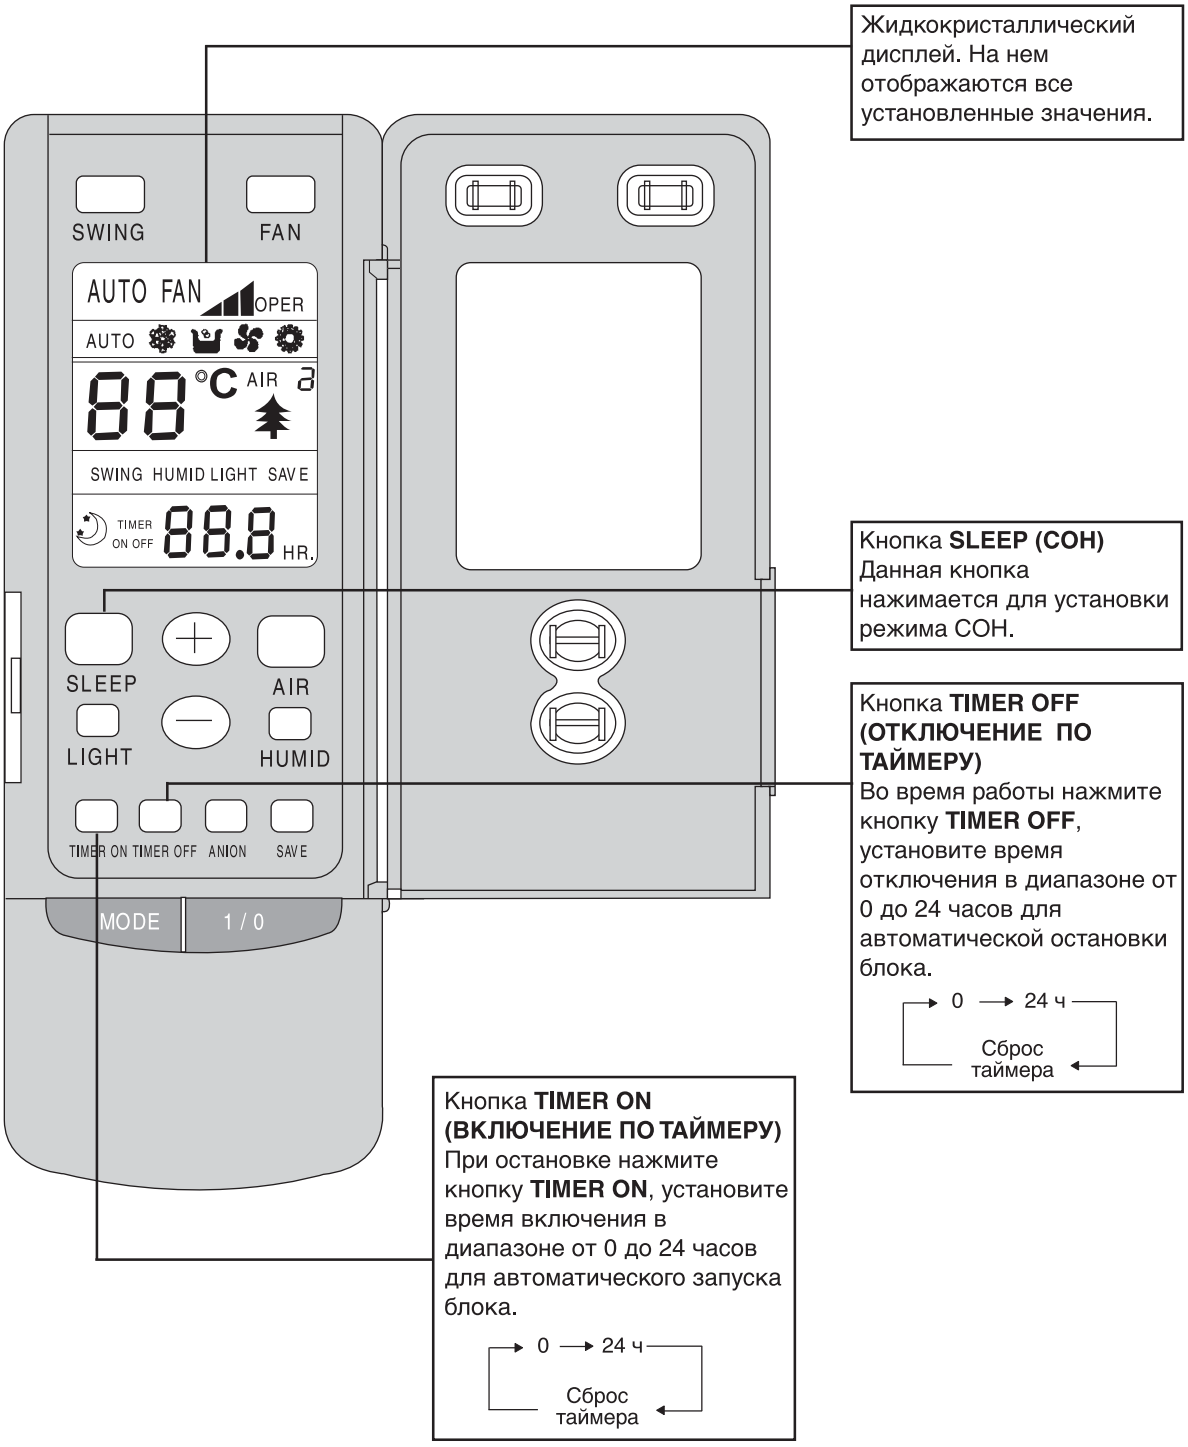

Работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ

- **Микрокомпьютер осуществляет управление охлаждением в зависимости от разницы между температурой внутри помещения и заданной температурой.**
- **Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.**
- **Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор останавливается и работает только двигатель вентилятора внутреннего блока.**
- **Заданная температура должна находиться в пределах от 16 °C до 30 °C.**

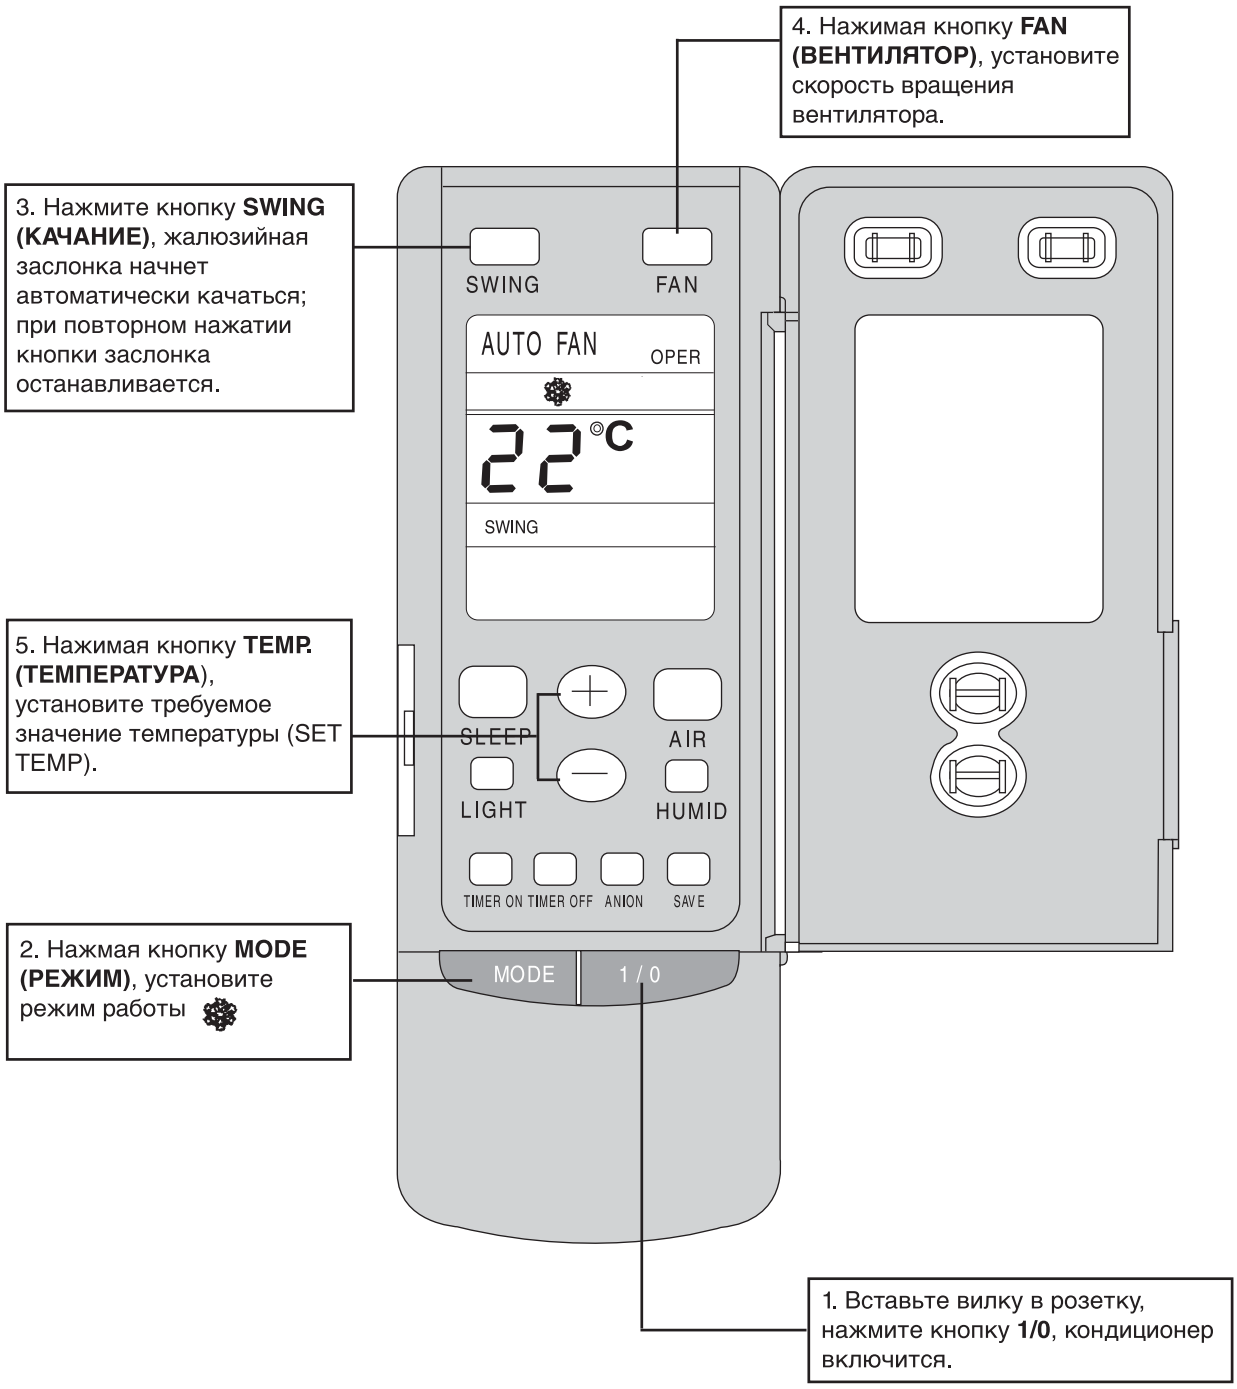

Работа в режиме НАГРЕВ

- **Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор работает в режиме НАГРЕВ.**
- **Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются, работает только двигатель вентилятора внутреннего блока, двигатель заслонки устанавливает заслонку в горизонтальное положение.**
- **Заданная температура должна находиться в пределах от 16 °C до 30 °C.**

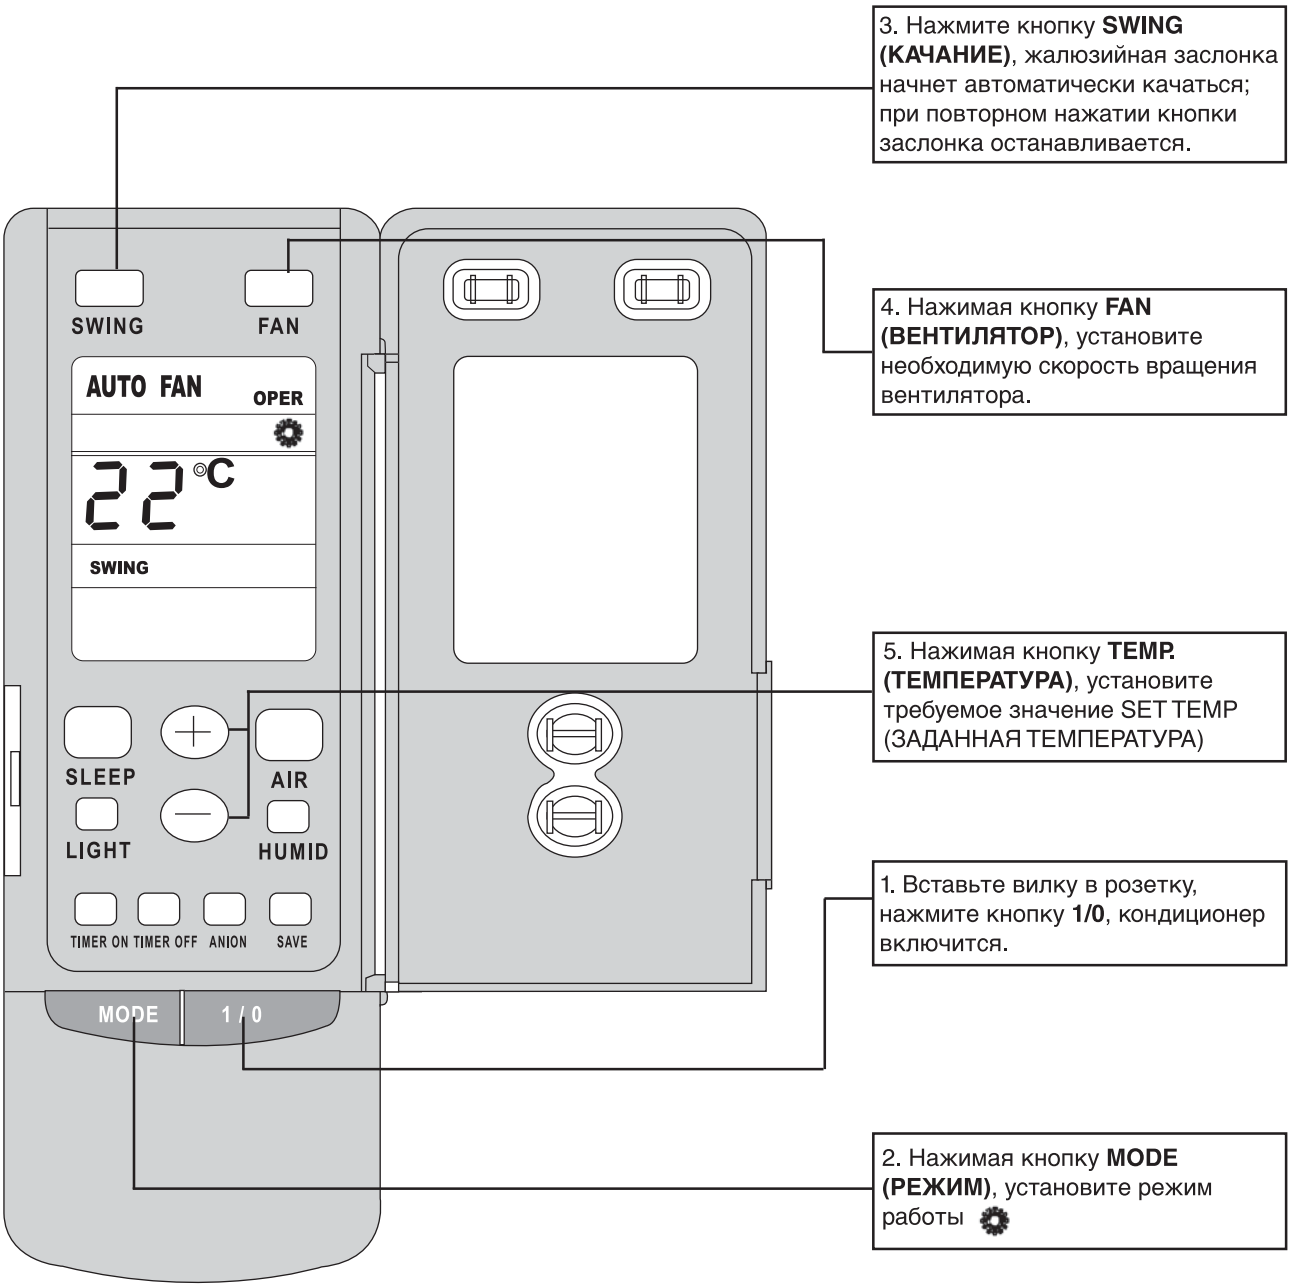

Работа в режиме ОСУШЕНИЕ

- **Если температура в помещении ниже заданного значения на 2 °C, компрессор, двигатели вентиляторов наружного и внутреннего блоков останавливаются. Если температура в помещении находится в пределах ±2 °C от заданного значения, кондиционер работает в режиме осушения. Если температура в помещении выше заданного значения на 2 °C, устанавливается режим ОХЛАЖДЕНИЕ.**
- **Заданная температура должна находиться в пределах от 16 °C до 30 °C.**

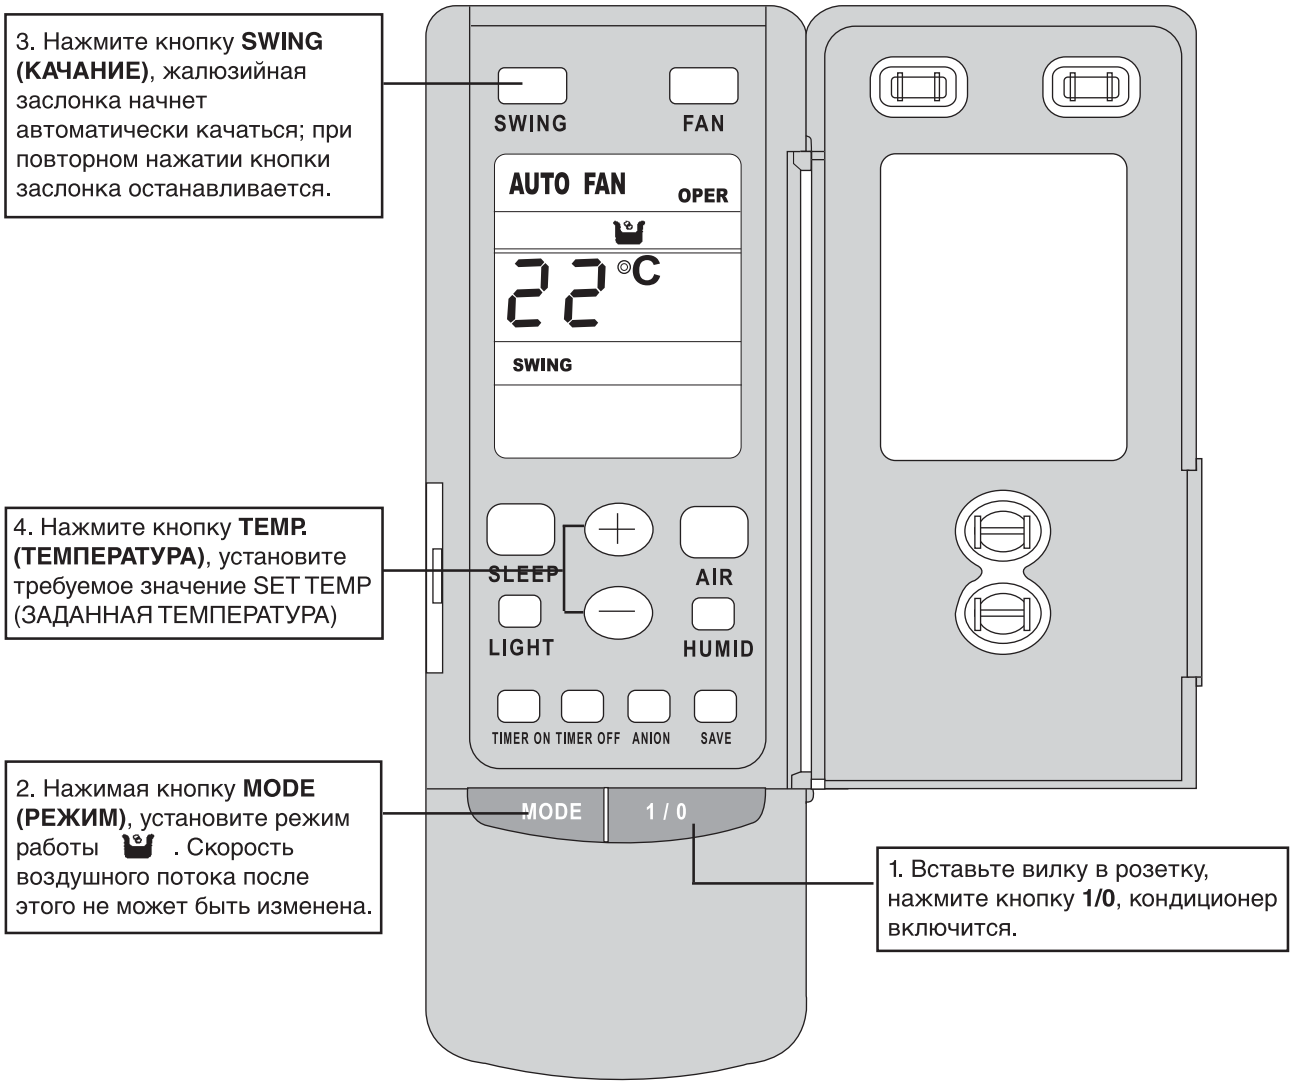

Работа в режиме АВТОМАТ

- **В режиме работы АВТОМАТ стандартная заданная температура (SET TEMP) составляет 25 °C для режима ОХЛАЖДЕНИЕ и 20 °C для режима НАГРЕВ.**

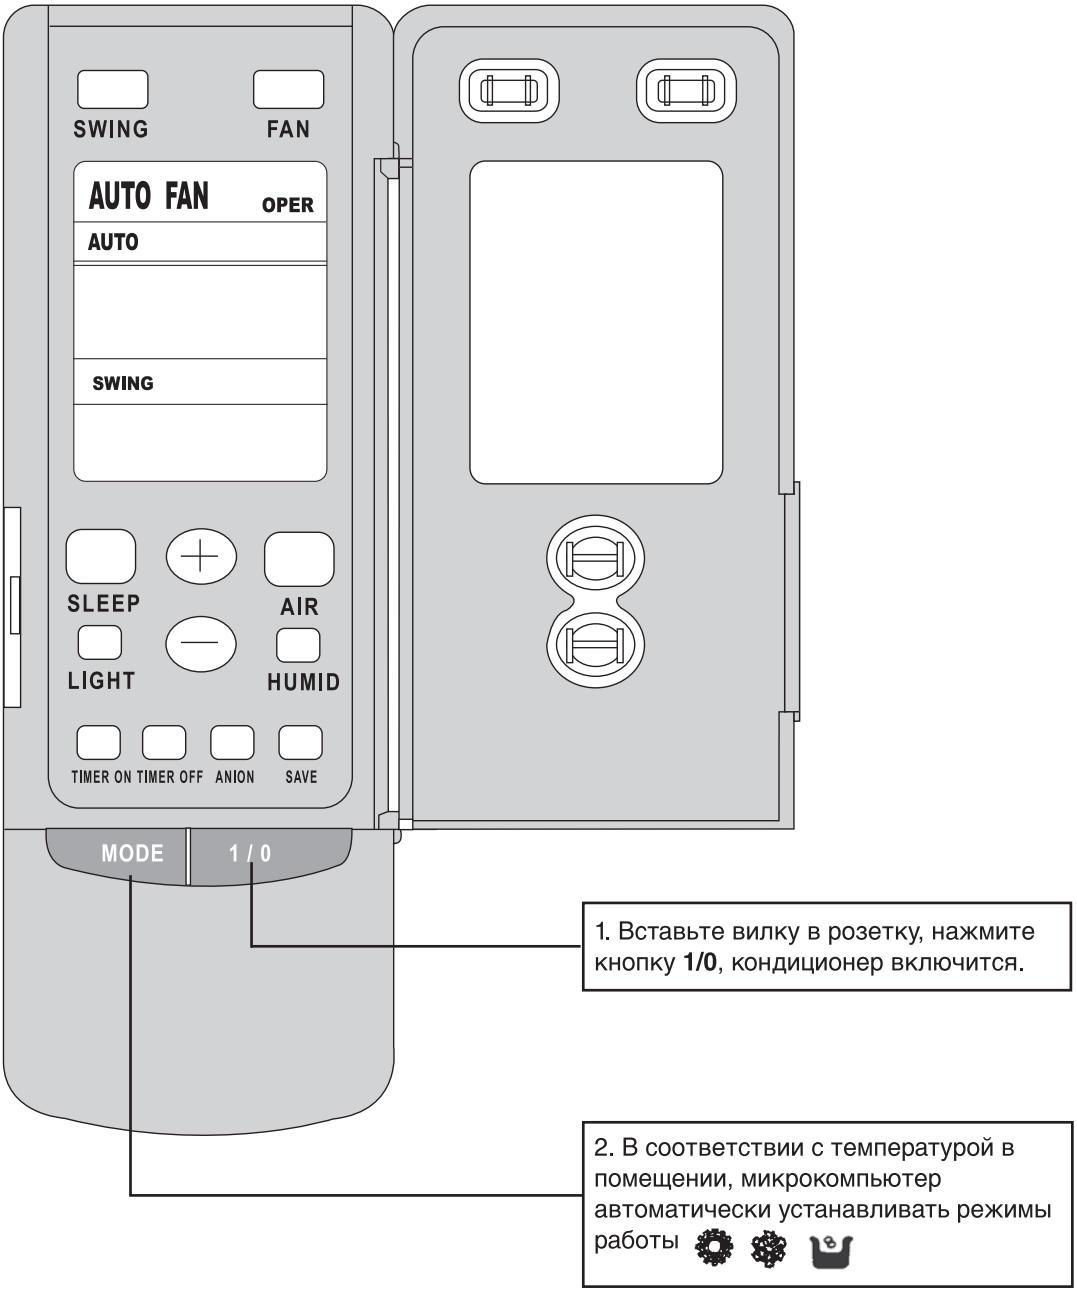

Работа в режиме ТАЙМЕР

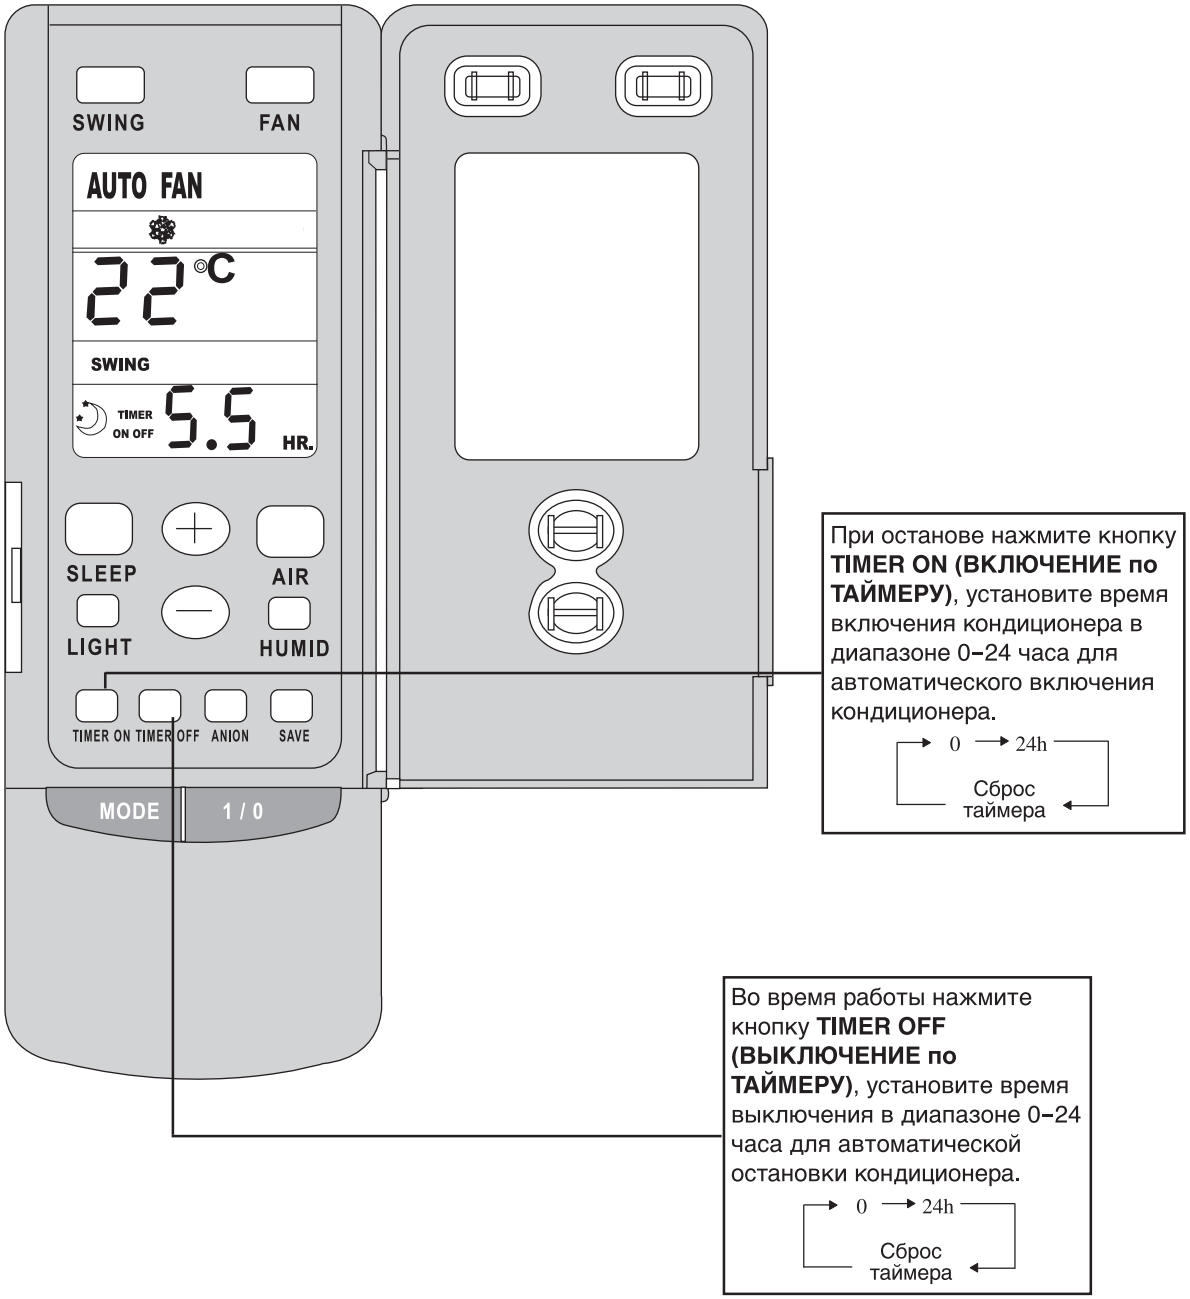

Работа в режиме СОН

- **При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме охлаждения или осушения заданная температура повышается автоматически на 1 ˚С после первого часа работы и на 2 ˚С после последующих 2-х часов работы**
- **При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме нагревания заданная температура понижается на 1 ˚С после первого часа работы и на 2 ˚С после последующих 2-х часов работы**

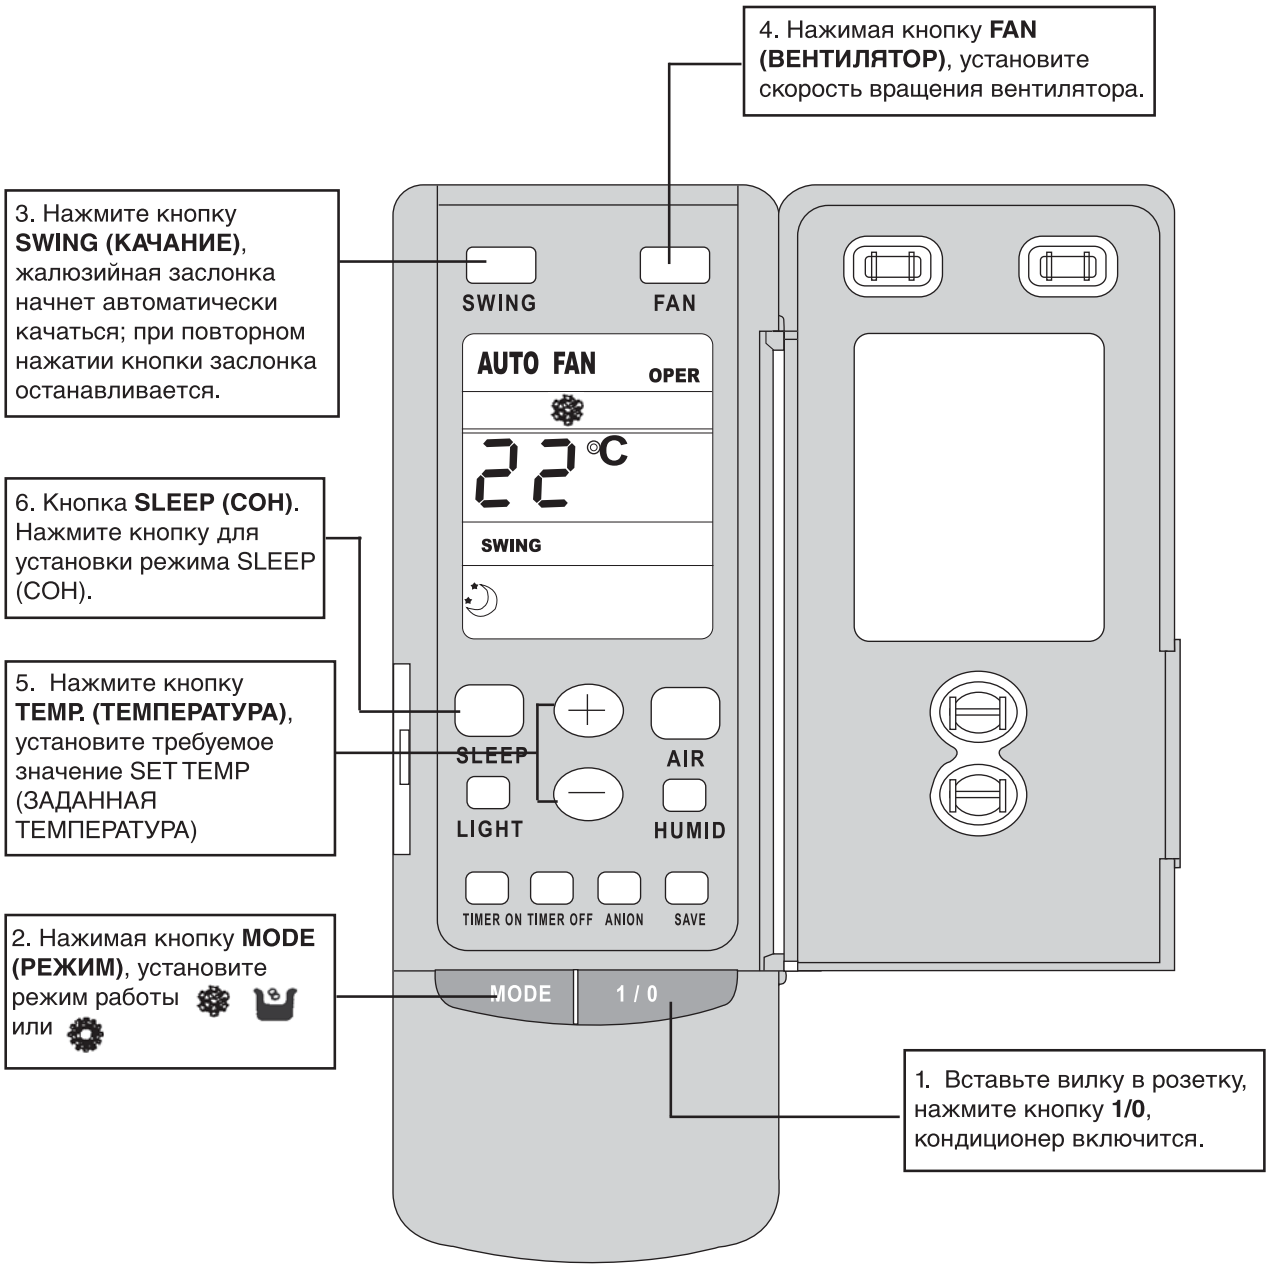

Установка батареек в пульт управления

1. Снимите крышку с обратной стороны пульта дистанционного управления.
2. Вставьте две батарейки (типа AAA) и нажмите кнопку "ACL".
3. Установите крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- **Не используйте новую батарейку вместе со старой, а также не применяйте батарейки различных типов.**
- **Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.**
- **Батарейки могут использоваться примерно один год.**
- **Использование батареек, израсходовавших ресурс, запрещено.**

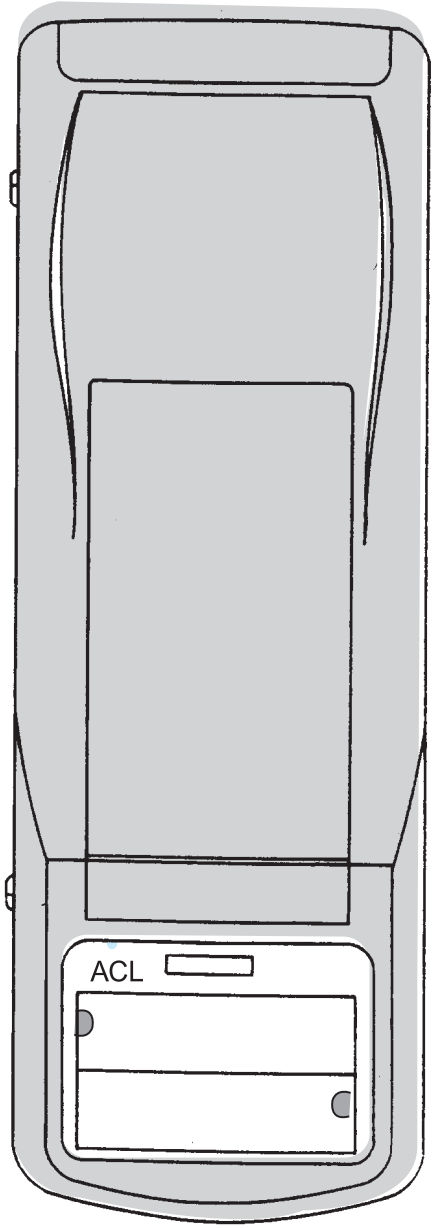

2. Вставьте батарейки

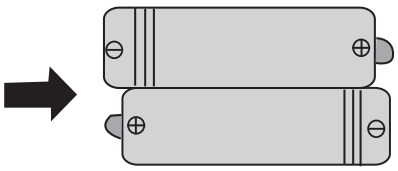

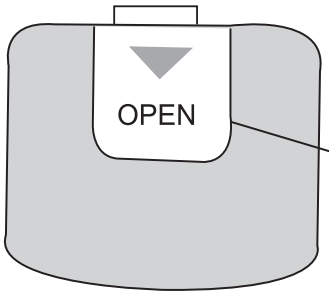

1. Снимите крышку.
3. Установите крышку на место.

Названия отдельных частей прибора

Внутренний прибор

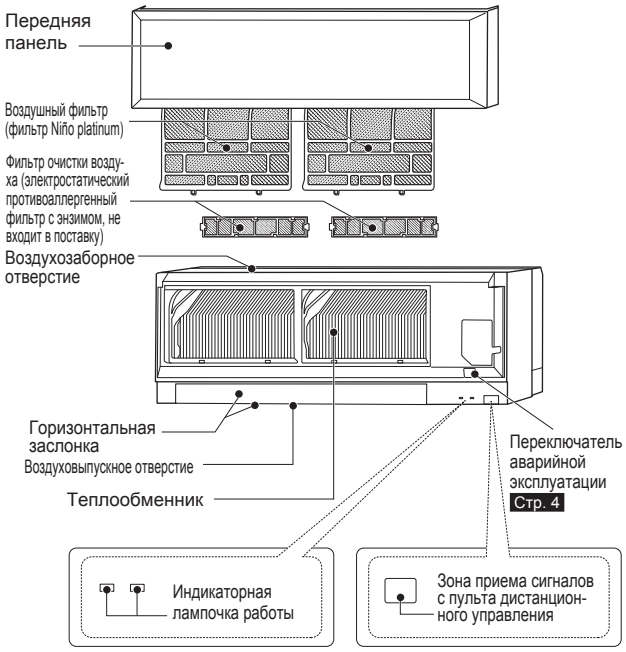

Наружный прибор

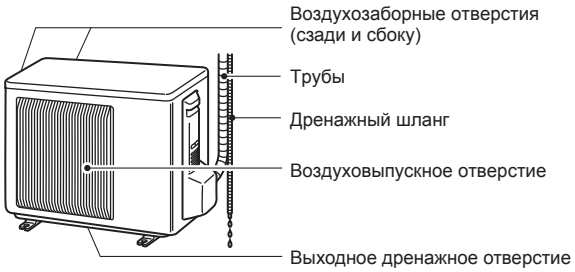

Внешний вид устройств, предназначенных для использования на улице, может отличаться.

Пульт дистанционного управления

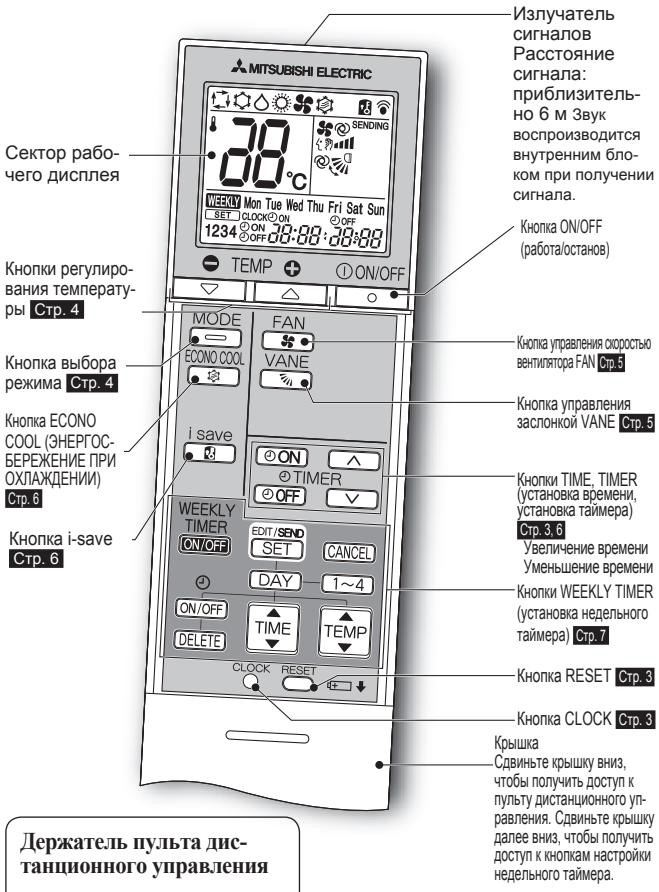

Держатель пульта дистанционного управления



- Установите держатель пульта дистанционного управления в месте, сигнал из которого будет приниматься внутренним блоком
- Если пульт дистанционного управления не используется, поместите его в этот держатель.

Пользуйтесь только пультом дистанционного управления, поставляемым с прибором.
Не используйте другие пульты дистанционного управления.

Подготовка прибора к эксплуатации

Перед эксплуатацией: Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и/или установите выключатель в положение ON.

Установка батареек пульта дистанционного управления

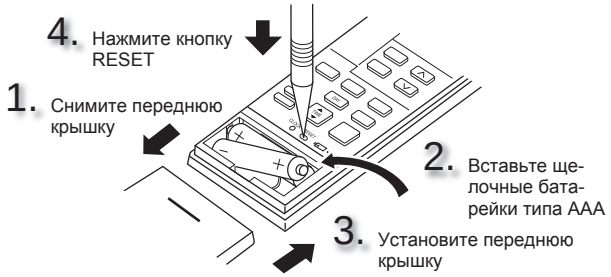

- Убедитесь, что полярность соблюдена правильно.
- Запрещается использовать марганцевые батарейки. Это может привести к неисправности пульта дистанционного управления.
- Не пользуйтесь аккумуляторными батарейками.
- Заменяйте все батарейки на новые батарейки одинакового типа.
- Батарейки можно использовать в течение приблизительно 1 года. Тем не менее батарейки с истекшим сроком хранения работают меньше.
- Осторожно нажмите RESET (сброс) остроконечным предметом. Если не нажать кнопку RESET, кондиционер может работать неправильно.

Установка текущего времени

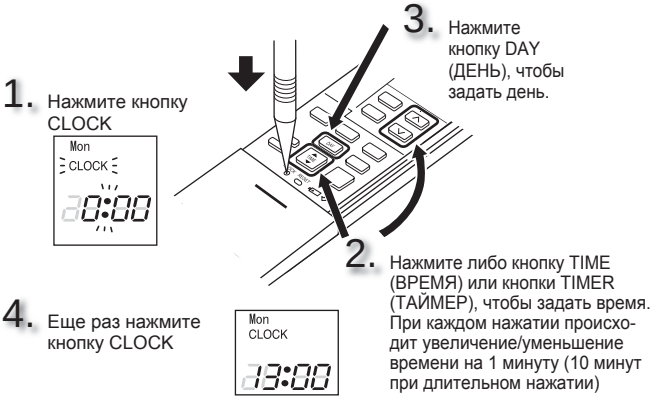

- Осторожно нажмите CLOCK (часы) остроконечным предметом.